


Godło mapy: 50-32-(1-b)
Nr mapy ewid.: 5

Woj. śląskie
Gmina: Wodzisław Śl.
Obręb: Wodzisław

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Skala 1 : 1000

Zakres opracowania

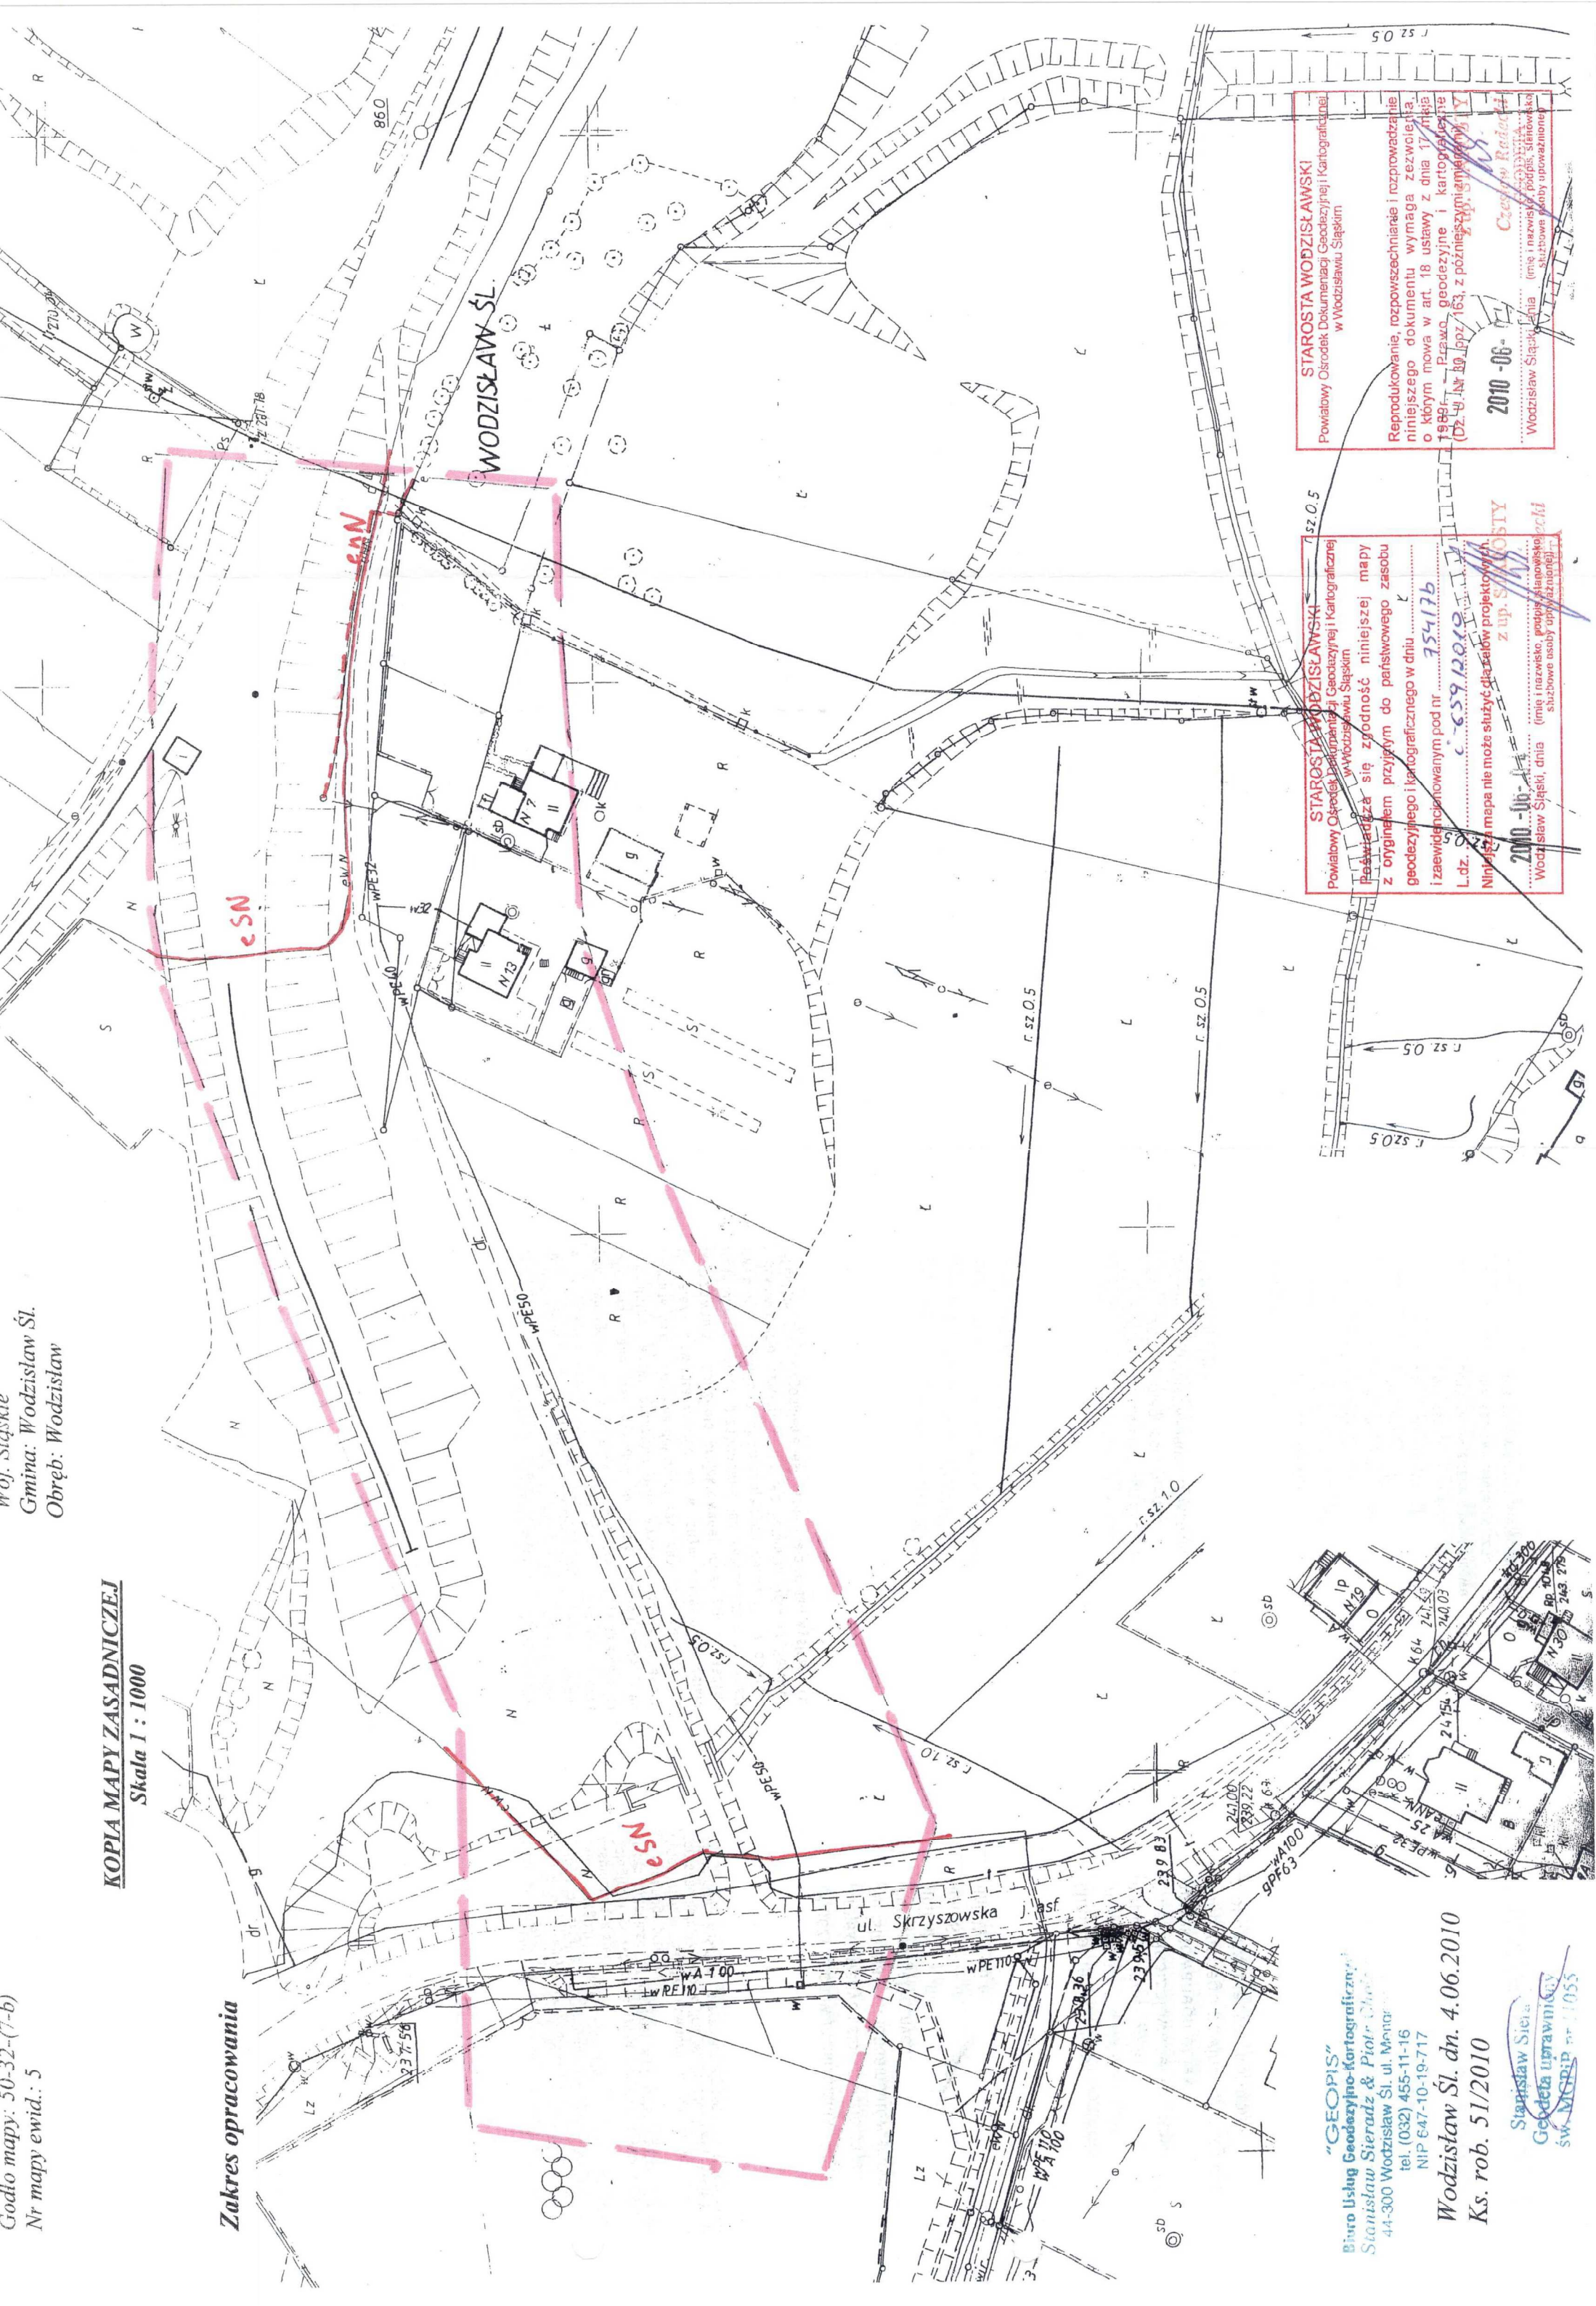

"GEOPIS"
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Stanisław Sieradz & Piotr Chojas
44-300 Wodzisław Śl. ul. Młoda
tel. (032) 455-11-16
NIP 647-10-19-717

Wodzisław Śl. dn. 4.06.2010
Ks. rob. 51/2010

Stanisław Siera
Geodeta uprawiony
św. MGRIP nr 1055

STAROSTA WODZISŁAWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wodzisławiu Śląskim

Reprodukcja, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 10, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

2010-06-04
Z up. S. Sieradzi

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.
Wodzisław Śląski, dnia 4.06.2010
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTA WODZISŁAWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wodzisławiu Śląskim

Reprodukcja, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 10, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

2010-06-04
Z up. S. Sieradzi

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.
Wodzisław Śląski, dnia 4.06.2010
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służbowe osoby upoważnionej)

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z przyczyn niezależnych od Vattenfall Distribution Poland S.A. głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Legenda:

.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
.....	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
.....	Linie kablowe oświetleniowe
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
• 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN
• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN
• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

PEŁNOMOCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Andrzej Erenz

15.06.2010.

UDD/AER/3317/2010

Woj. Śląskie
Gmina: Wodzisław Śl.
Obręb: Wodzisław

Skala 1 : 1000

WODZISŁAW ŚL.

Włodzisław Śl. dn. 4.06.2010
Ks. rob. 51/2010

Stanisław Sieradz
Geodeta ustrawniony
sw. MGPR nr 1055

Reprodukcje, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

2010-06-04
Włodzisław Ślask, Polonia
(imię i nazwisko, podział, siatki, lasko)

.....
geodezyjnego i kartograficznego w dniu
i zaawidencjonowanym pod nr 754176

L.dz. 05
659/2010

Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych

20-00-04 z up. S. 100

Wodzisław Śląski, dnia 10.05.2017 r. (imię i nazwisko, podpis, słowno)

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Jastrzębie - Źródło
Zakład Ciepłoty
44-313 Wodzisław Śl.
ul. Radlińska 72, tel. 32 / 456 55 38

Przez określony na planie teren
nie przebiegają żadne podziemne
i nadziemne urządzenia ciepłownicze.

09.06.2009, Henryka Gajewicz
..... podpis


Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 15

6 -

<input checked="" type="checkbox"/>	istniejąca sieć wodociągowa
<input checked="" type="checkbox"/>	istniejąca sieć kanaliz. sanitarnej
<input type="checkbox"/>	inne
zachować odległość od sieci wod. - kon. min. 1,5 m	
Nie wyłącza się istnienia innych niezamierzonych sieci wod. - kon.	
Uzgodnienie: zachowanie wartości przez okres nie dłuższy niż 2 lata.	
Uzgodniono dnia 19.06.2009	

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1 : 1000

Zakres opracowania

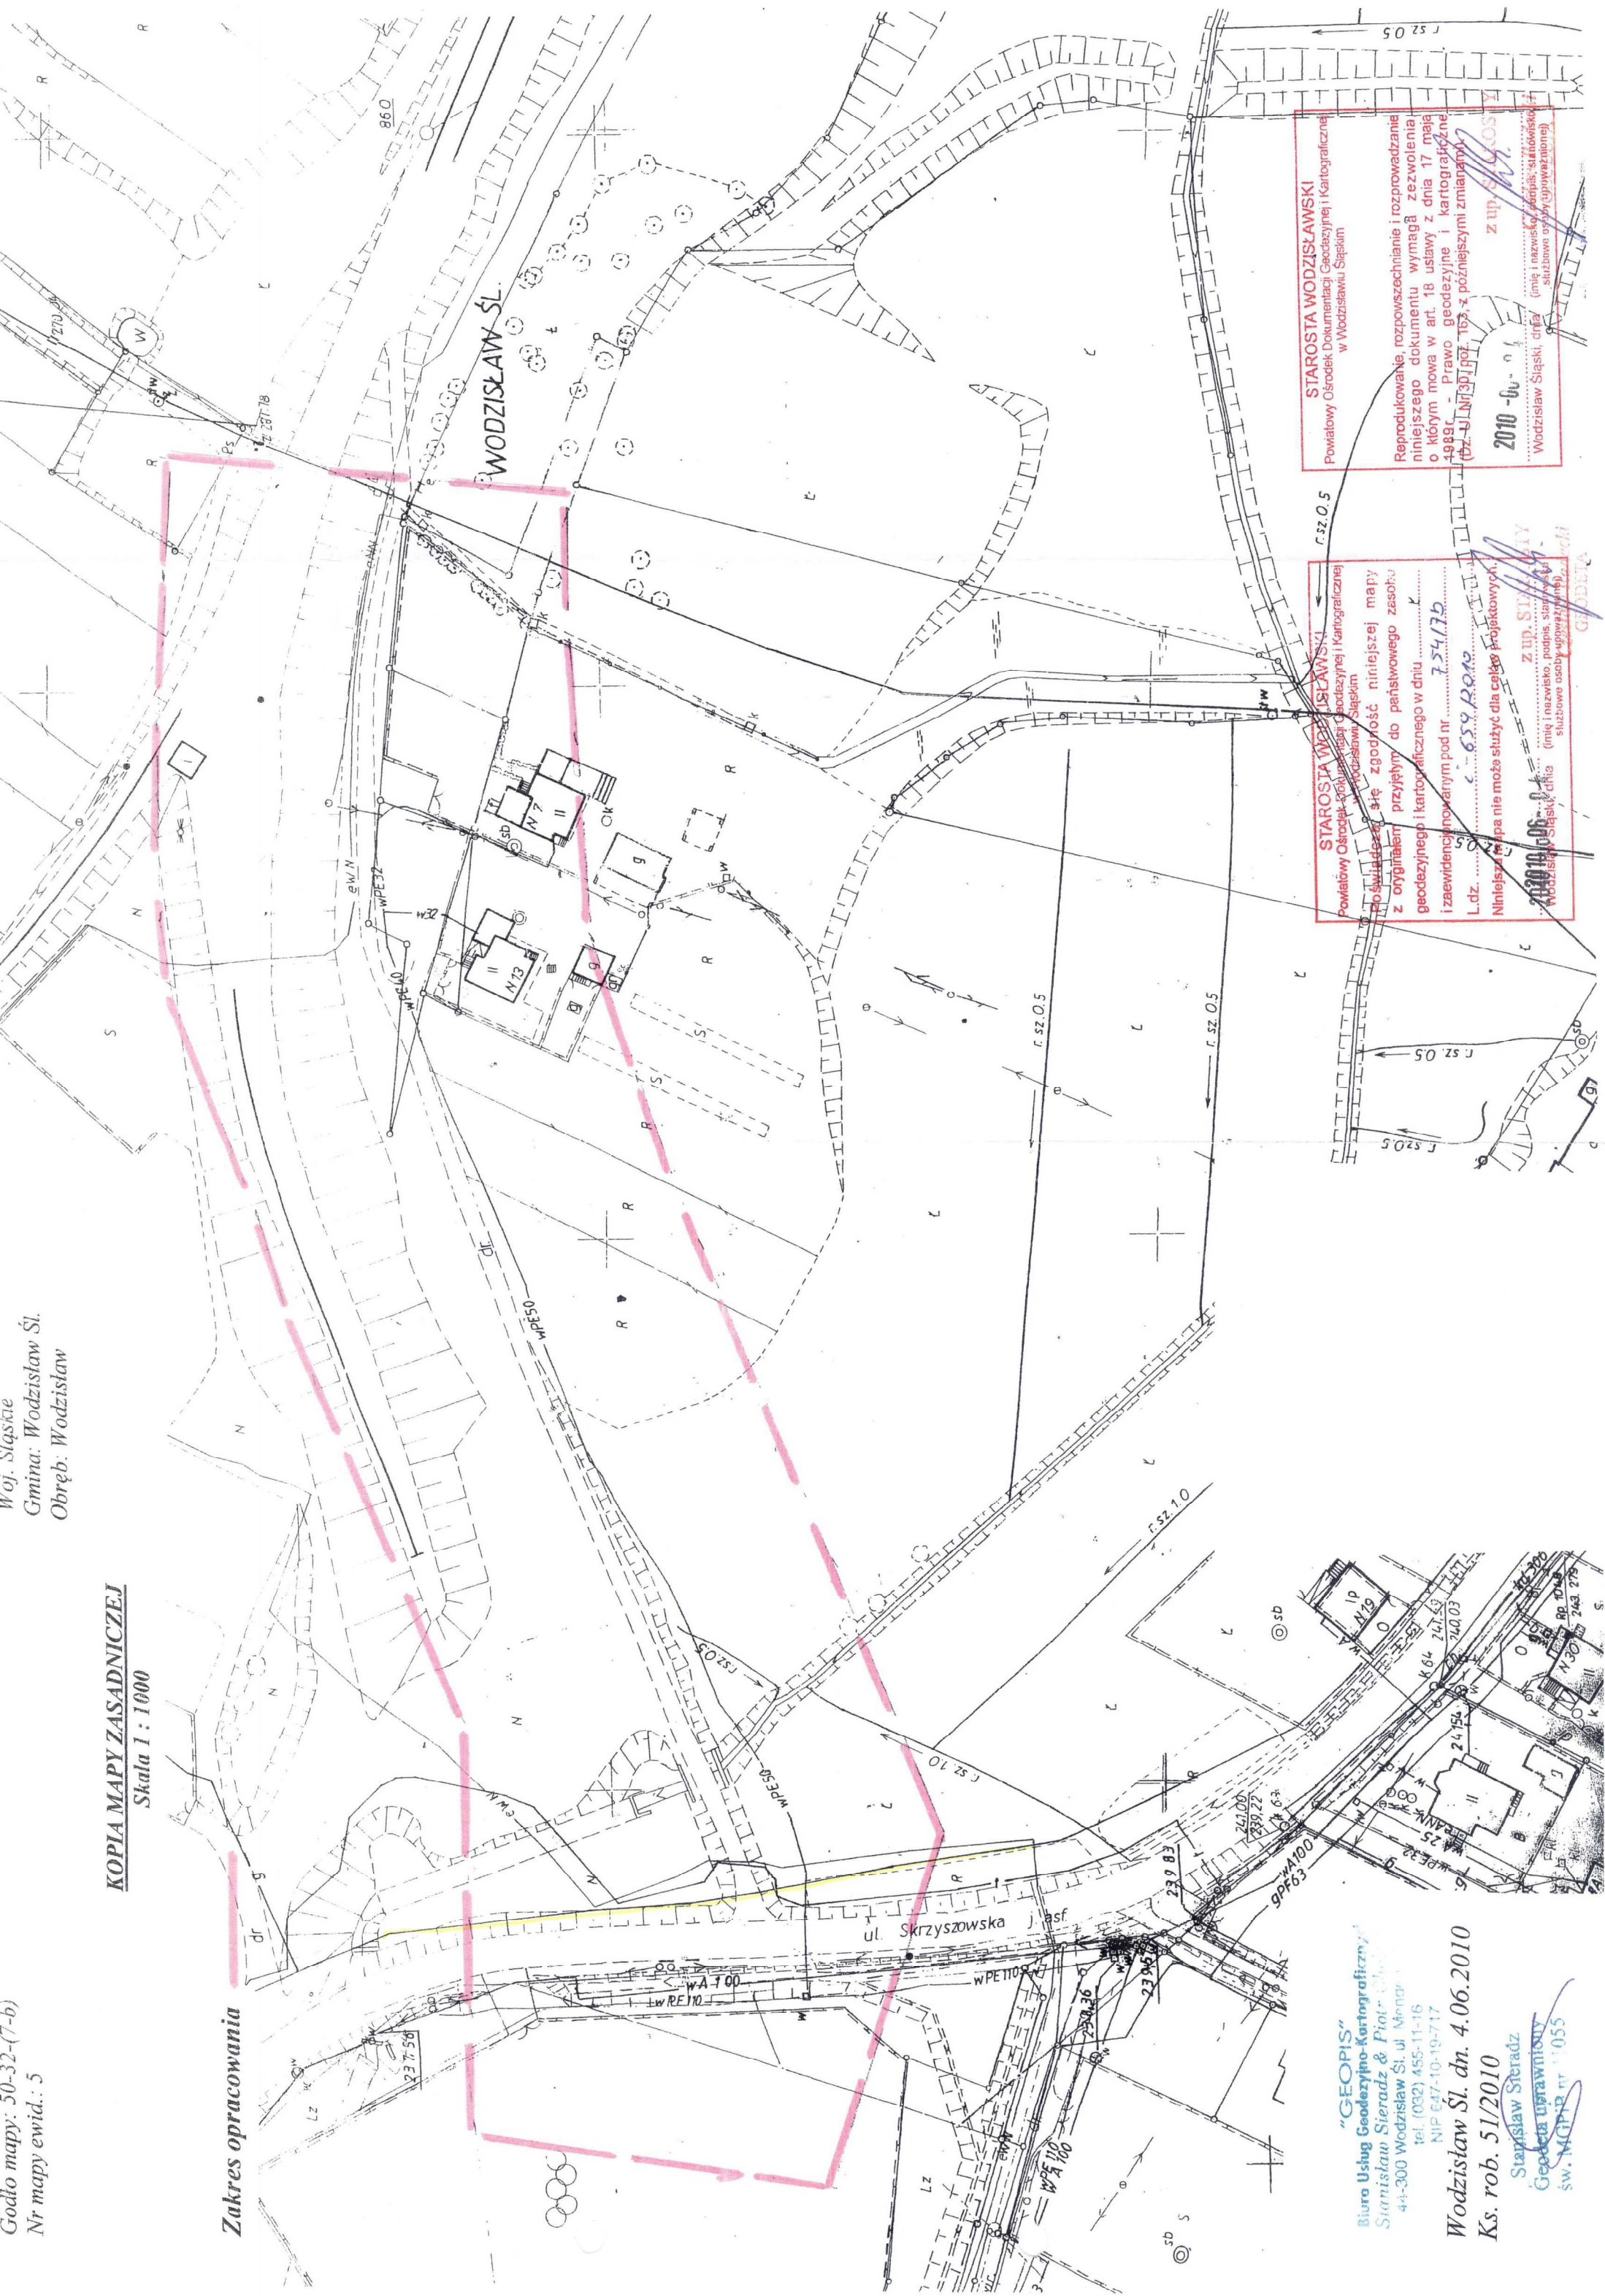

"GEOPIS"
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Stanisław Sieradz & Piotr Chmielewski
44-300 Wodzisław Śl. ul. Mendelowa 1
tel. (032) 455-11-16
NIP 647-10-19-717

Wodzisław Śl. dn. 4.06.2010
Ks. rob. 51/2010

Stanisław Sieradz
Geodeta uprawniony
św. M.CHR. nr 11055

STAROSTA WODZISŁAWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim
Pozwalam sobie przyjąć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 25.06.2010 r. i zaewidencjonować pod nr 754/17b L.dz. 659/2010
Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych.
Z up. Stanisław Sieradz
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służbowe osoby upoważnione)

STAROSTA WODZISŁAWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim
Reprodukowane, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 103, z późniejszymi zmianami)
2010-06-04
Z up. Stanisław Sieradz
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służbowe osoby upoważnione)

Górnosłaska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Rozdziałnia Gazu w Wodzisławiu Śląskim
ul. Rybnicka 12, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 032 455 24 02, 032 455 39 72

fax 032 455 58 39
NIP 648 23 70 513

KRS 0000138137 REGON 277456611

Nawiescono sieci gazowe

10-06-2010

Pracownia Techniczna
Rozdziałnia Gazu Wodzisław Śląski


Krzysztof Molis
Krzysztof Molis

Godło mapy: 50-32-(1-b)
Nr mapy ewid.: 5

Woj. Śląskie
Gmina: Wodzisław Śl.
Obręb: Wodzisław

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Skala 1 : 1000

Zakres opracowania

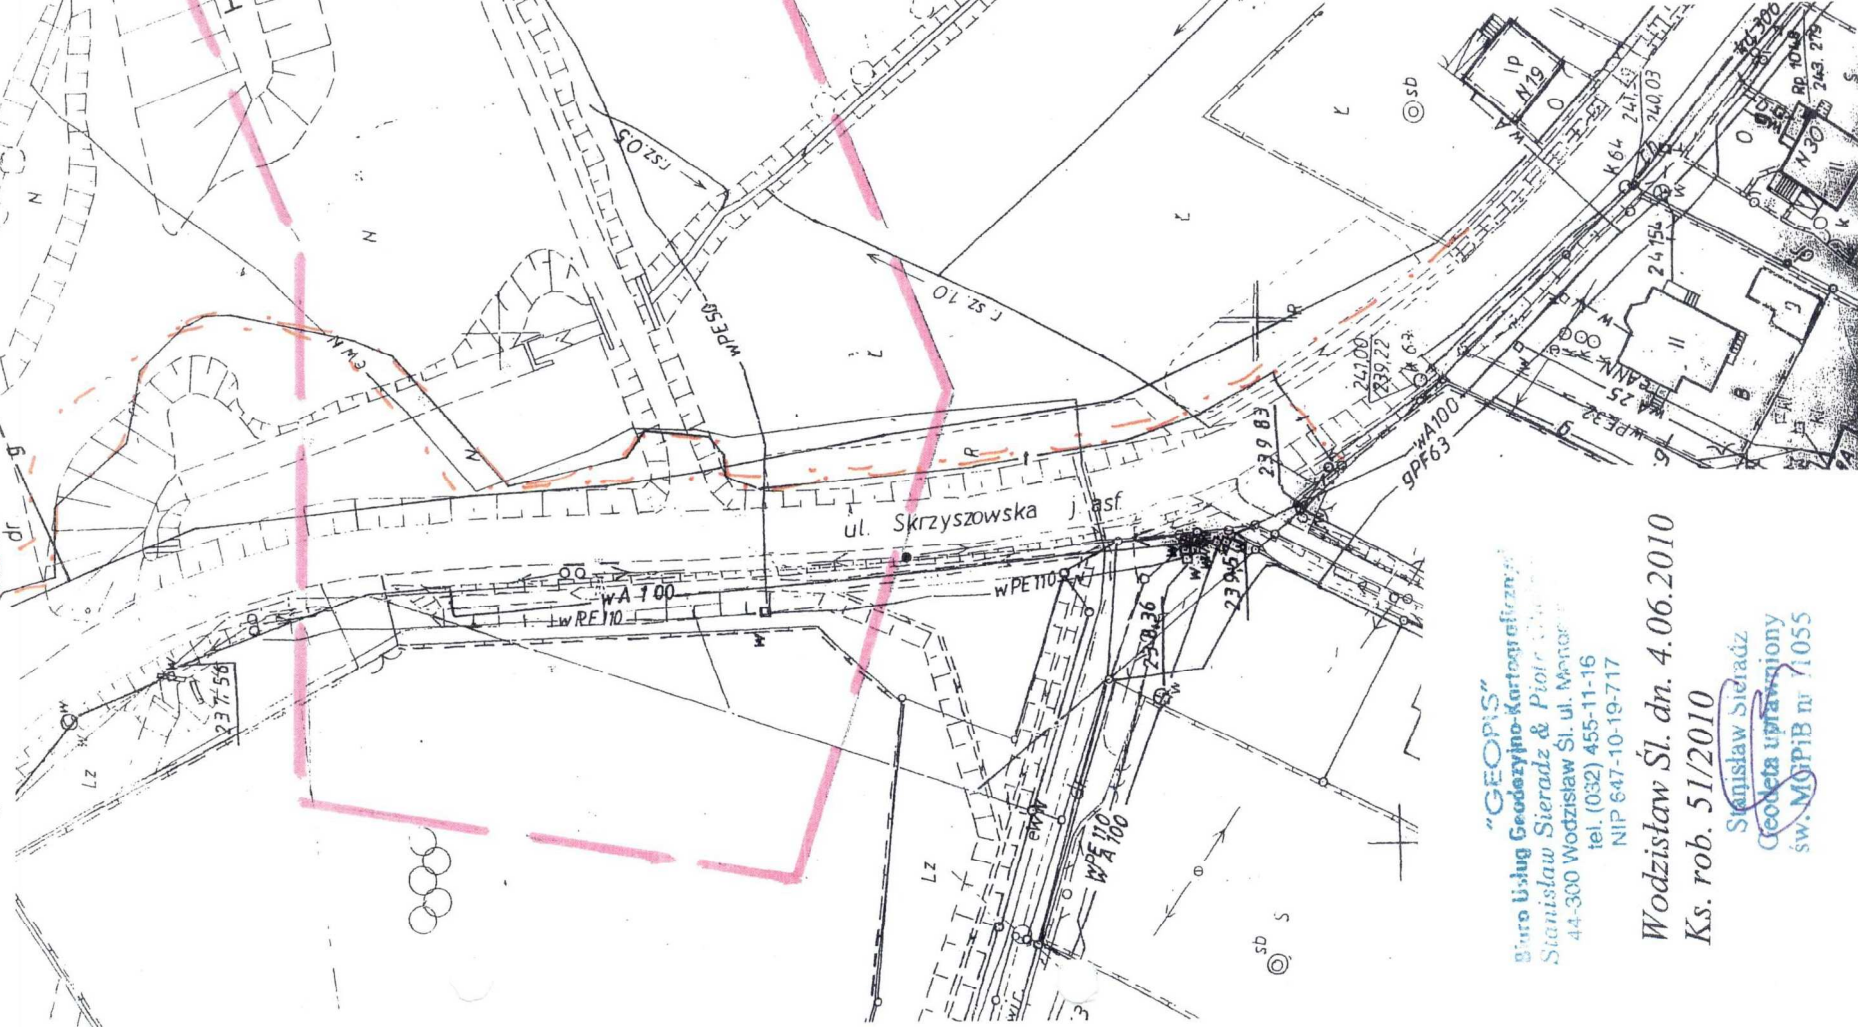

"GEOPIS"
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Stanisław Sieradz & Piotr Sieradzki
44-300 Wodzisław Śl. ul. Majora
Tel. (032) 455-11-16
NIP 647-10-19-717

Wodzisław Śl. dn. 4.06.2010
Ks. rob. 51/2010

Stanisław Sieradz
Geodeta uprawniony
św. MOPiB nr 71055

STAROSTA WODZISŁAWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wodzisławiu Śląskim

Poświadczam, że za zgodność niniejszej mapy
z oryginalnym przebiegiem do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu
i zaewidencjonowanym pod nr 754/36
L.dz. 6-6-9/2010

Niniejsza mapa może służyć dla celów projektowych.

2010-06-04
Wodzisław Śląski, dnia

z up. Stanisław Sieradz
Geodeta uprawniony
św. MOPiB nr 71055

STAROSTA WODZISŁAWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wodzisławiu Śląskim

Reprodukcje, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia,
o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami)

2010-06-10
Wodzisław Śląski, dnia

z up. Stanisław Sieradz
Geodeta uprawniony
św. MOPiB nr 71055

Telekomunikacja Polska SA
Region Operacyjnego Utrzymywania
Sieci i Usług w Katowicach
ul. Ordona 13 40-163 Katowice

--- telefoniarz kółka trzaski
w telefonie mogą występować

połączenia w czasie rozmowy

naprowadzenia sieci abonamentu

24.06.2020

Andrzej Mazurczyk

Osoba Zarządzająca
Zasobami Sieci i Usług