

Uwolniony odcinek  
kabel YAKY 4x120mm<sup>2</sup>

Mufa kablowa przełotowa  
POL-J-01/4x70-120 Raychem


Przebudowany odcinek  
kabel YAKY 4x120mm<sup>2</sup>

ZK 46426

Mufa kablowa przełotowa  
POL-J-01/4x70-120 Raychem

Kabel YAKY 4x120mm<sup>2</sup>

ZK 64014

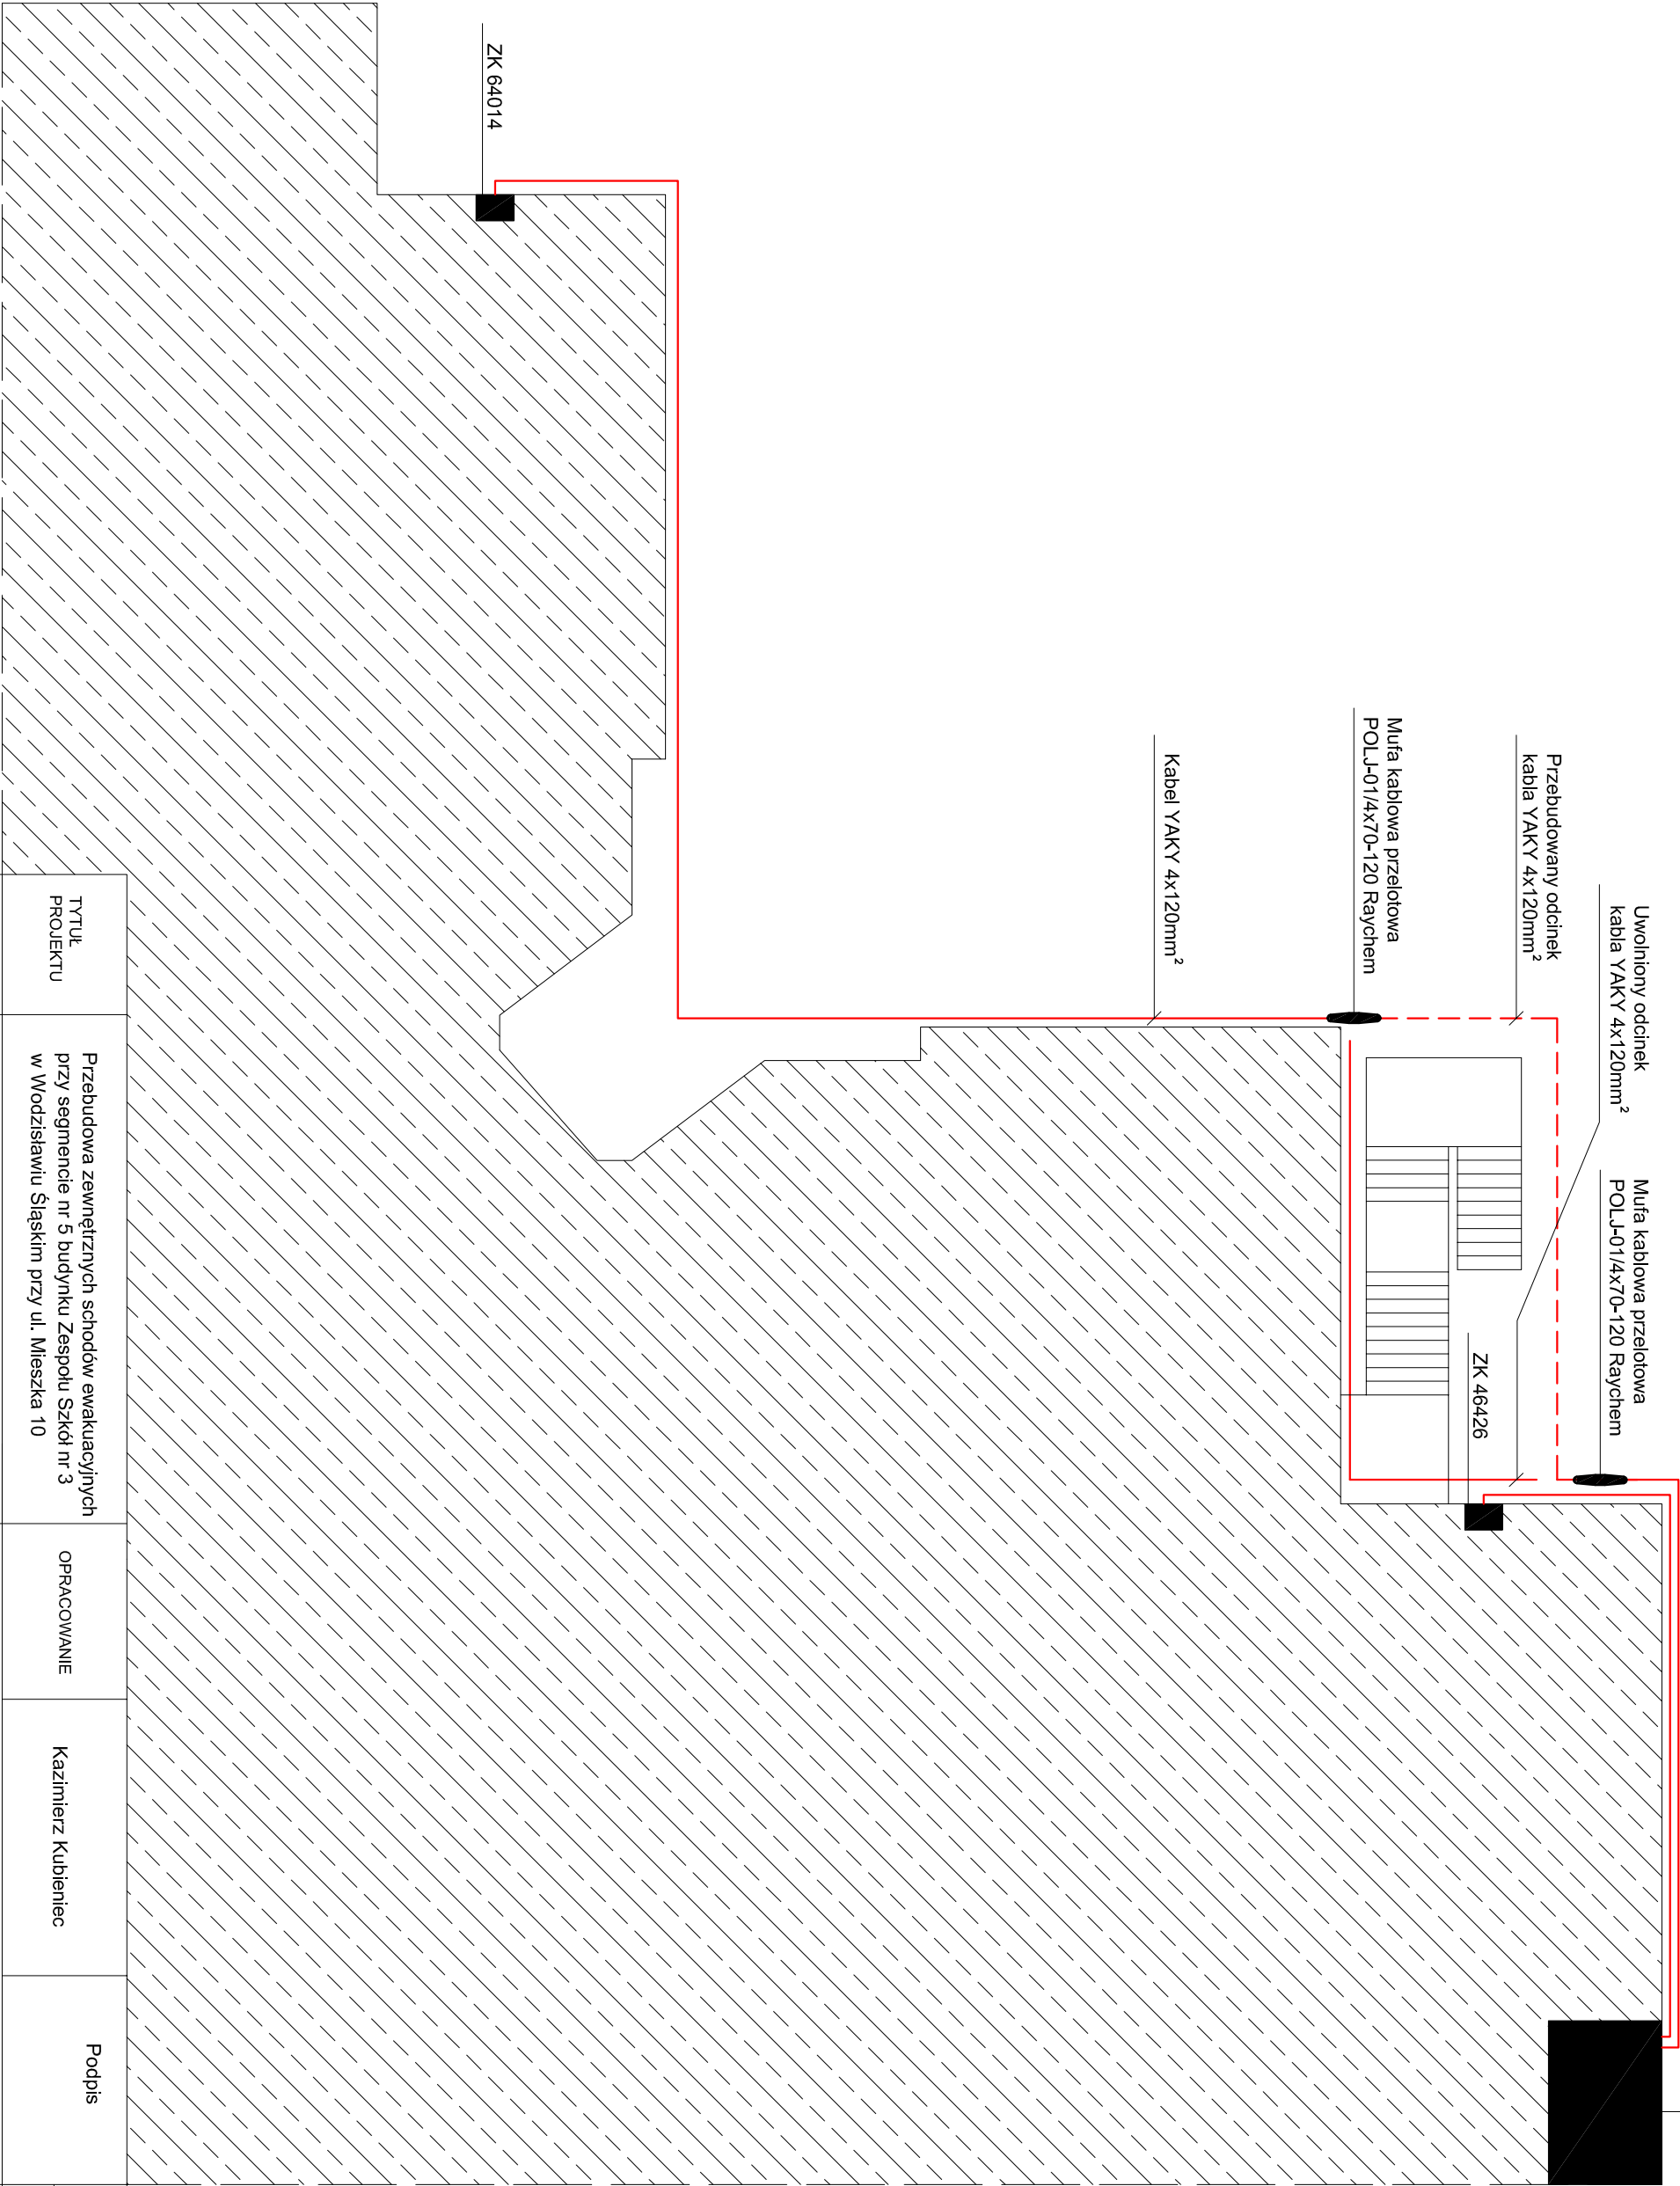

TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych przy segmencie nr 5 budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10	OPRACOWANIE	Kazimierz Kubieniec	Podpis	Branża: Elektryczna
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt przebudowy kabla zasilającego.	Pracownia projektowa "ARCHIDOM" mgr inż. arch. Bernard Łopacz tel. 032/ 415 38 89 , e-mail: archidom-raciborz@wp.pl			Rys.nr: E-02
INWESTOR	Gmina Miasto Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski				DATA: 01.2011
ADRES INWESTYCJI	Zespół Szkół nr 3 ul. Mieszka 10 Wodzisław Śl. dz. nr 3121/283				