




**INCORTEX**  
BIELSKO-BIALA

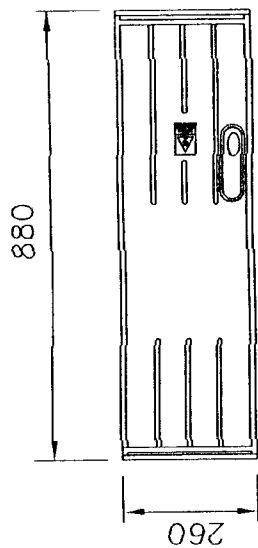

Katalog wyrobów  
2002-2003

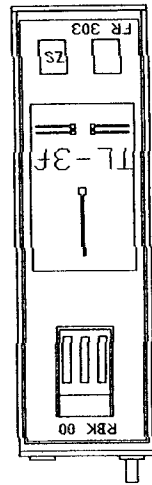

ZS - miejsce pod zegar sterujący  
Zab. - miejsce pod zabezpieczenie

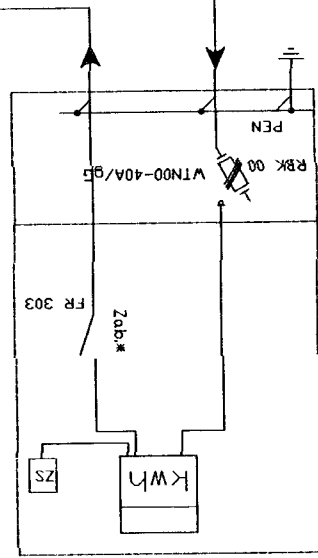

odptyw z sieci m  
YKY - 5x25

Dane techn.		Un	380/220
		U!	500
		In	160
		IP	44
		Zasilanie	Odpływ
		max. 35	max. 35
		Tabela licznikowa	TL-3f
		Zamek HS	kaskwilowy
		Rozłącznik	bezpiecznikowy RBK 00
INCORTEX Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biala, ul. Grażyńskiego 71, tel.(033) 822-70-63 fax. 822-70-64, kom. 0 606 933 228			

\*) aparaty stosowane jako zabezpieczenie

Skrzynka pomiarowa SP-260

Nr kat. 3.5

Skrzynka pomiarowa typu SP-260 przeznaczona jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Skrzynka przystosowana jest do montażu na żerdziach typu ŻN i E. Wyposażona jest w dławiki rurowe o średnicy 48mm dla przewodów 4x35mm. Kable zasilające i odpływowe - maksymalnie do 4x35mm. Połączenia w skrzynce wykonane są linką LGY-10. Skrzynka posiada II klasę ochrony i jest przystosowana do współpracy w układzie sieciowym TN.

**EHL**

**PROJEKTOWANIE I NADZORY**

44-973 WODZISŁAW ŚL.  
UL. MŁODZIEŻOWA 57

BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN - KLUB SPORTOWY "WICHER"

**ADAPTACJA SKRZYNIKI POMIAR. SP-260**

Treść rysunku	Uprawn.	Podpis	Skala
Funkcja	Nazwisko		
Projektował inż. Cz. Konecny	SLK/0317/PDDE/04		
Sprawdził			Nr rysunku
Zatwierdził			2