
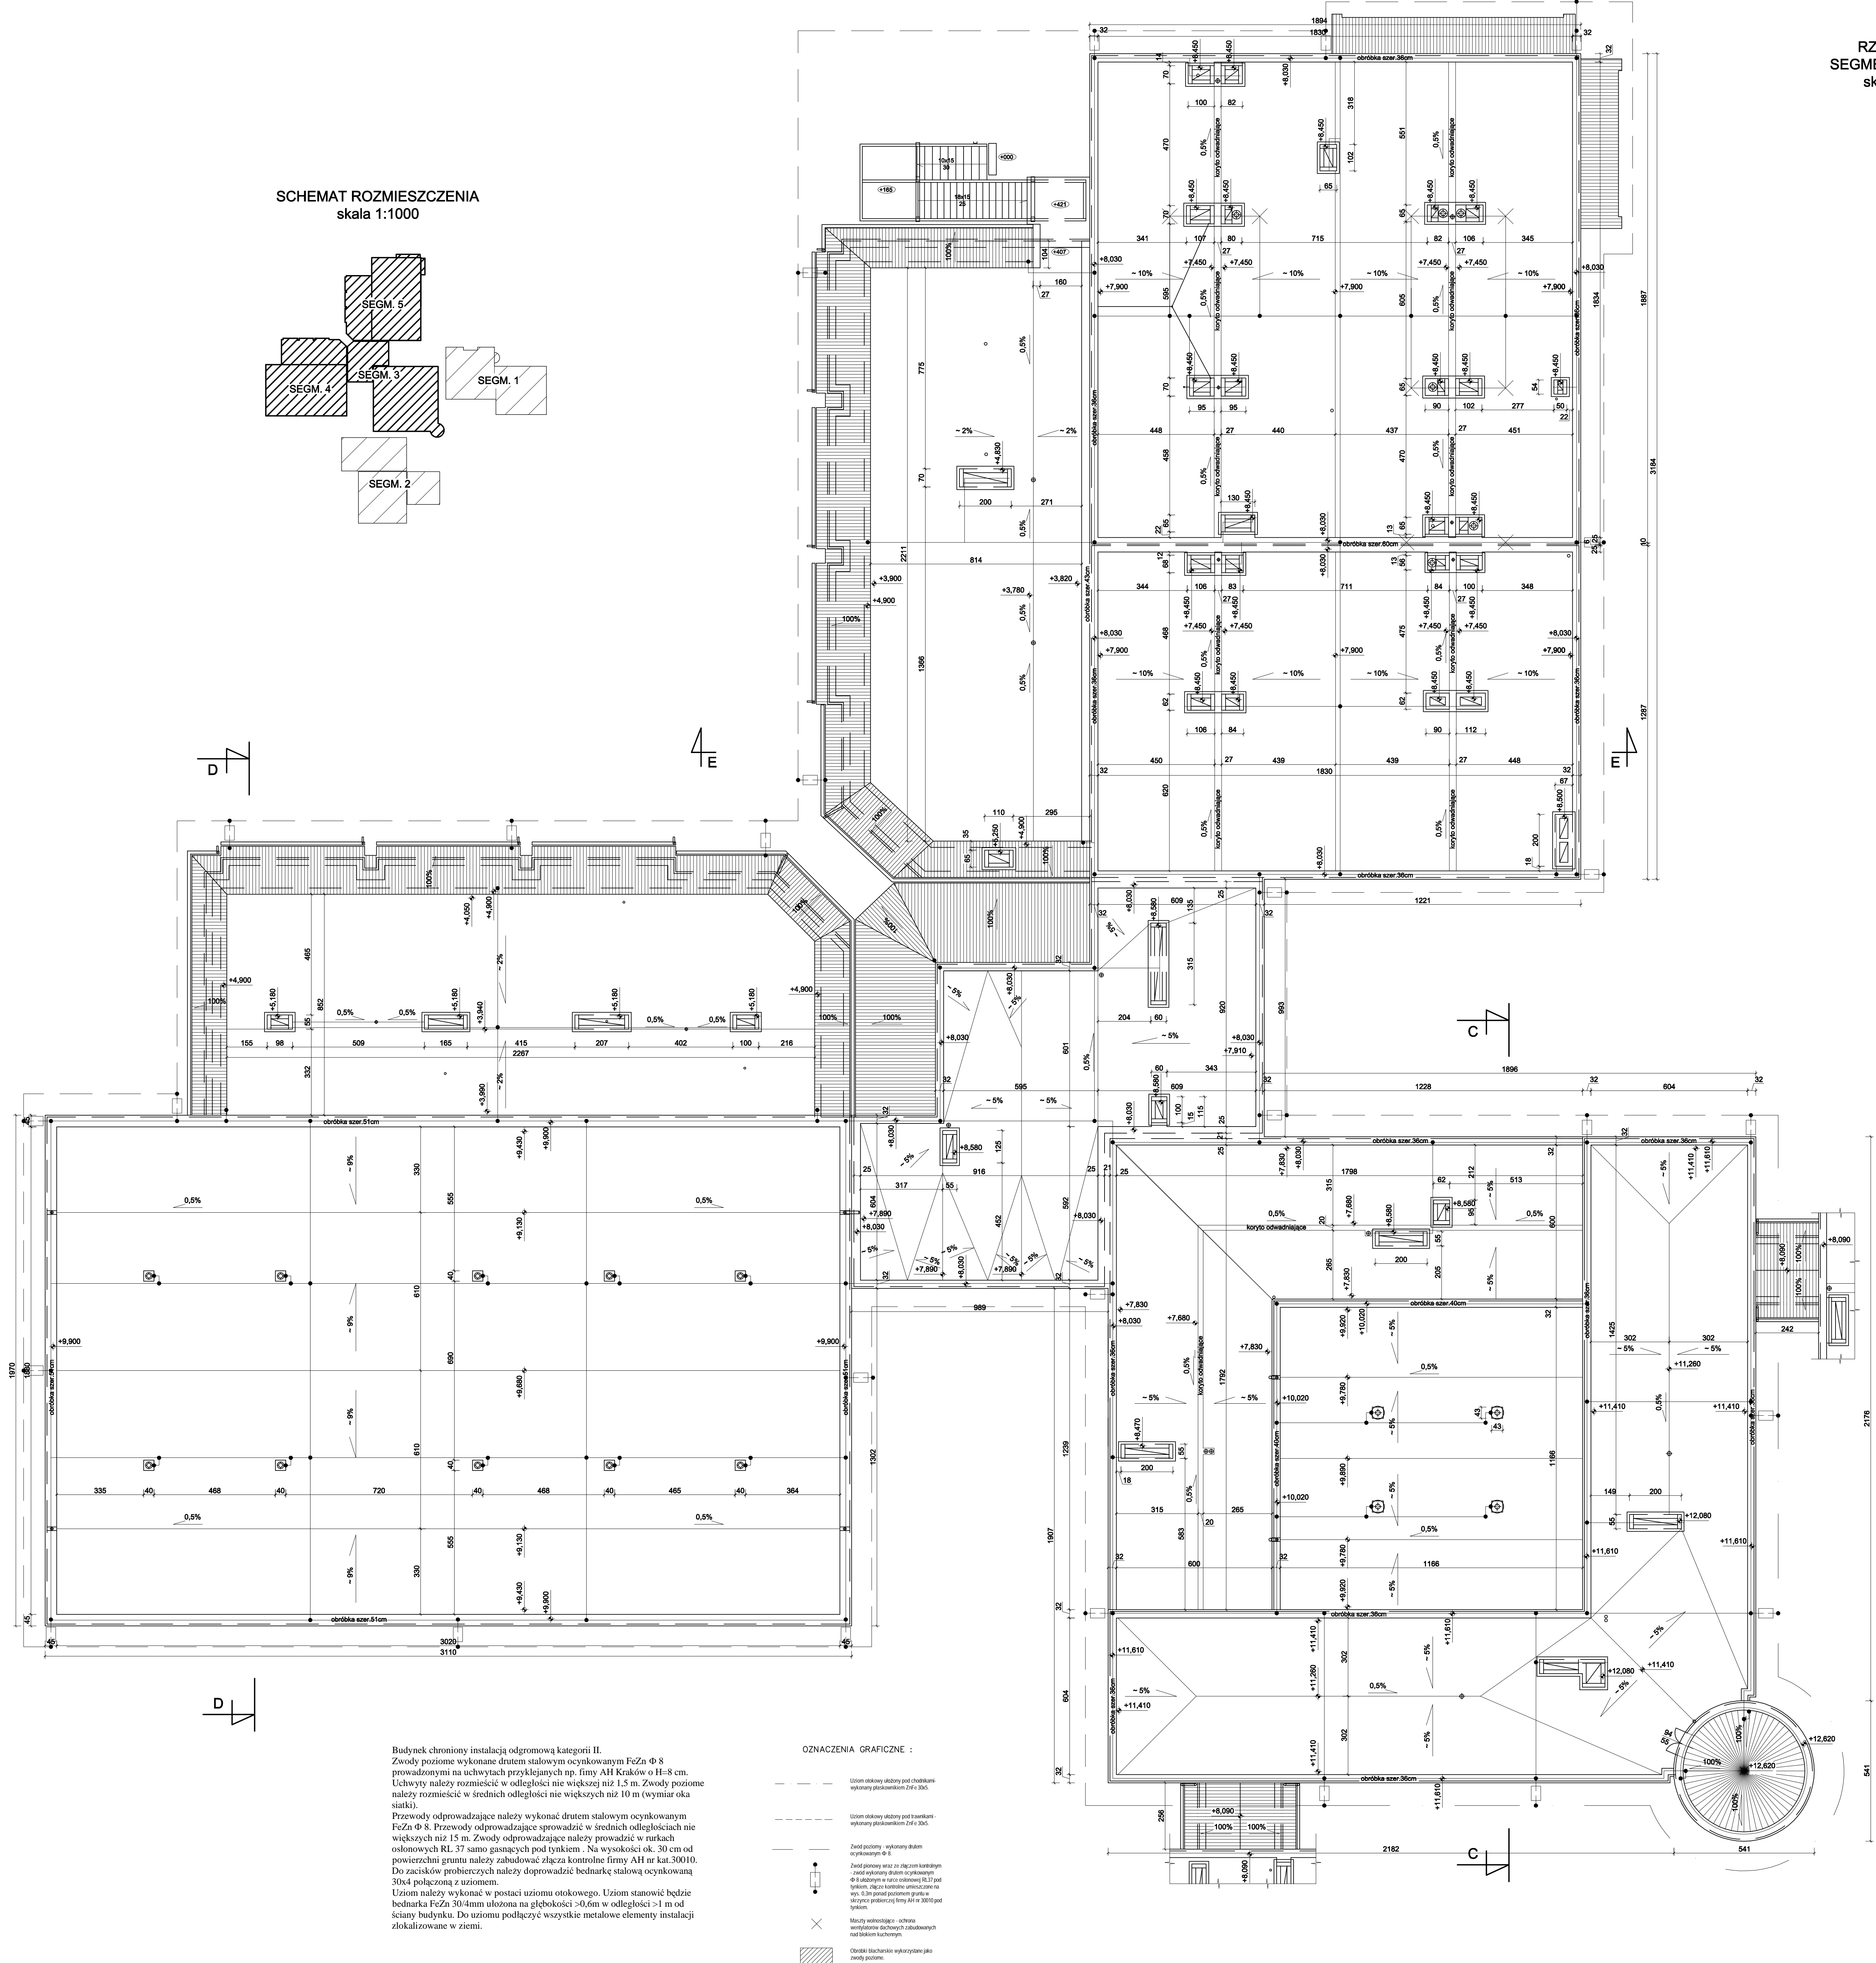


SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
skala 1:1000

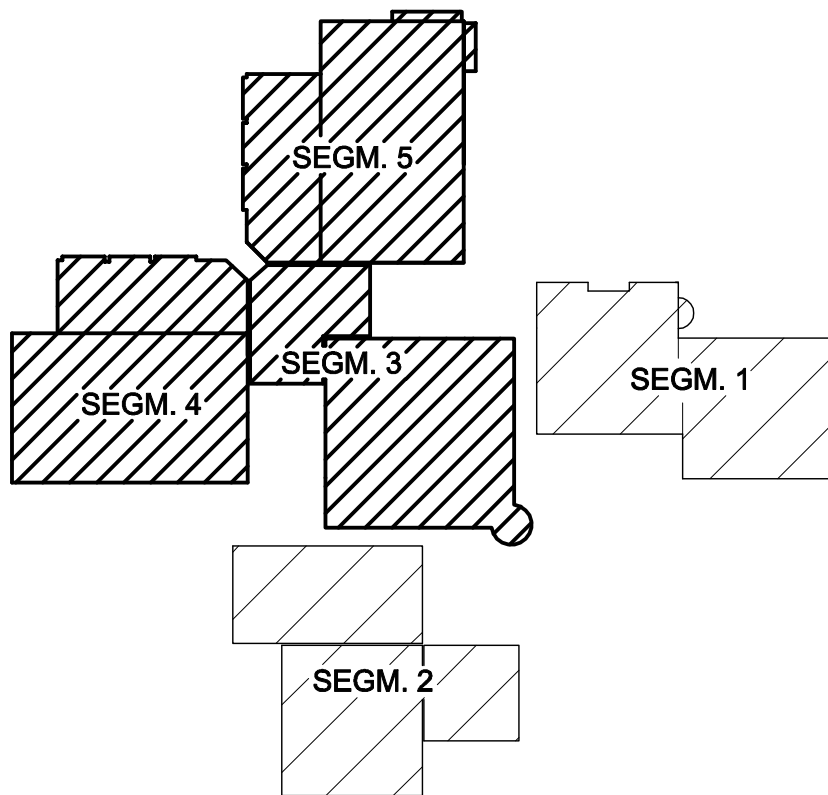

OZNACZENIA GRAFICZNE :

- Linie osłony odgromowej pod tynkiem wykonanej przekrojem 2x4x305.
- Linie osłony odgromowej pod tynkiem wykonanej przekrojem 2x4x305.
- Zwody poziome - wykonany drutem oцинкованым FeZn Φ 8.
- Zwody poziome wst. w. drutem stalowym oцинкованым FeZn Φ 8 z łącznikami w rurce osłonowej RI 37 pod tynkiem, obrotowe kontrolne złącza kontrolne np. sp. 3,30. Przewody poziome gruntu w odległości probierczych firmy AH nr kat.30010 pod tynkiem.
- × Miejsca uziomowe - ochrona wentylatorów dołączonych zabudowanych nad ścianami kuchennymi.
- ▨ Oznaki blacharskie wykonane jako zew. ocynk.

Tytuł projektu: LIKwidACJA AZBESTU I TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL NR 3 W WODZISLAWIU SLASKIM PRZY ul. MIESZKA 10		Inwestor: Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski	
Skład: proj. budowlano wykonawczy branża: elektryczna		Lokalizacja: Wodzisław Śląski, ul. Mieszka 10, dz. nr 3121/283	
PRACOWNIA PROJEKTYWNA mgr inż. Andrzej Kubiśka ul. Słowacka 5, 44-100 Ruciszewo		Zadanie: Instalacja odgrom. segm 3 do 5.	
opracowanie: mgr inż. Andrzej Kubiśka		rysunek nr: E-1	
data opracowania: maj 2010		skala: 1:100	