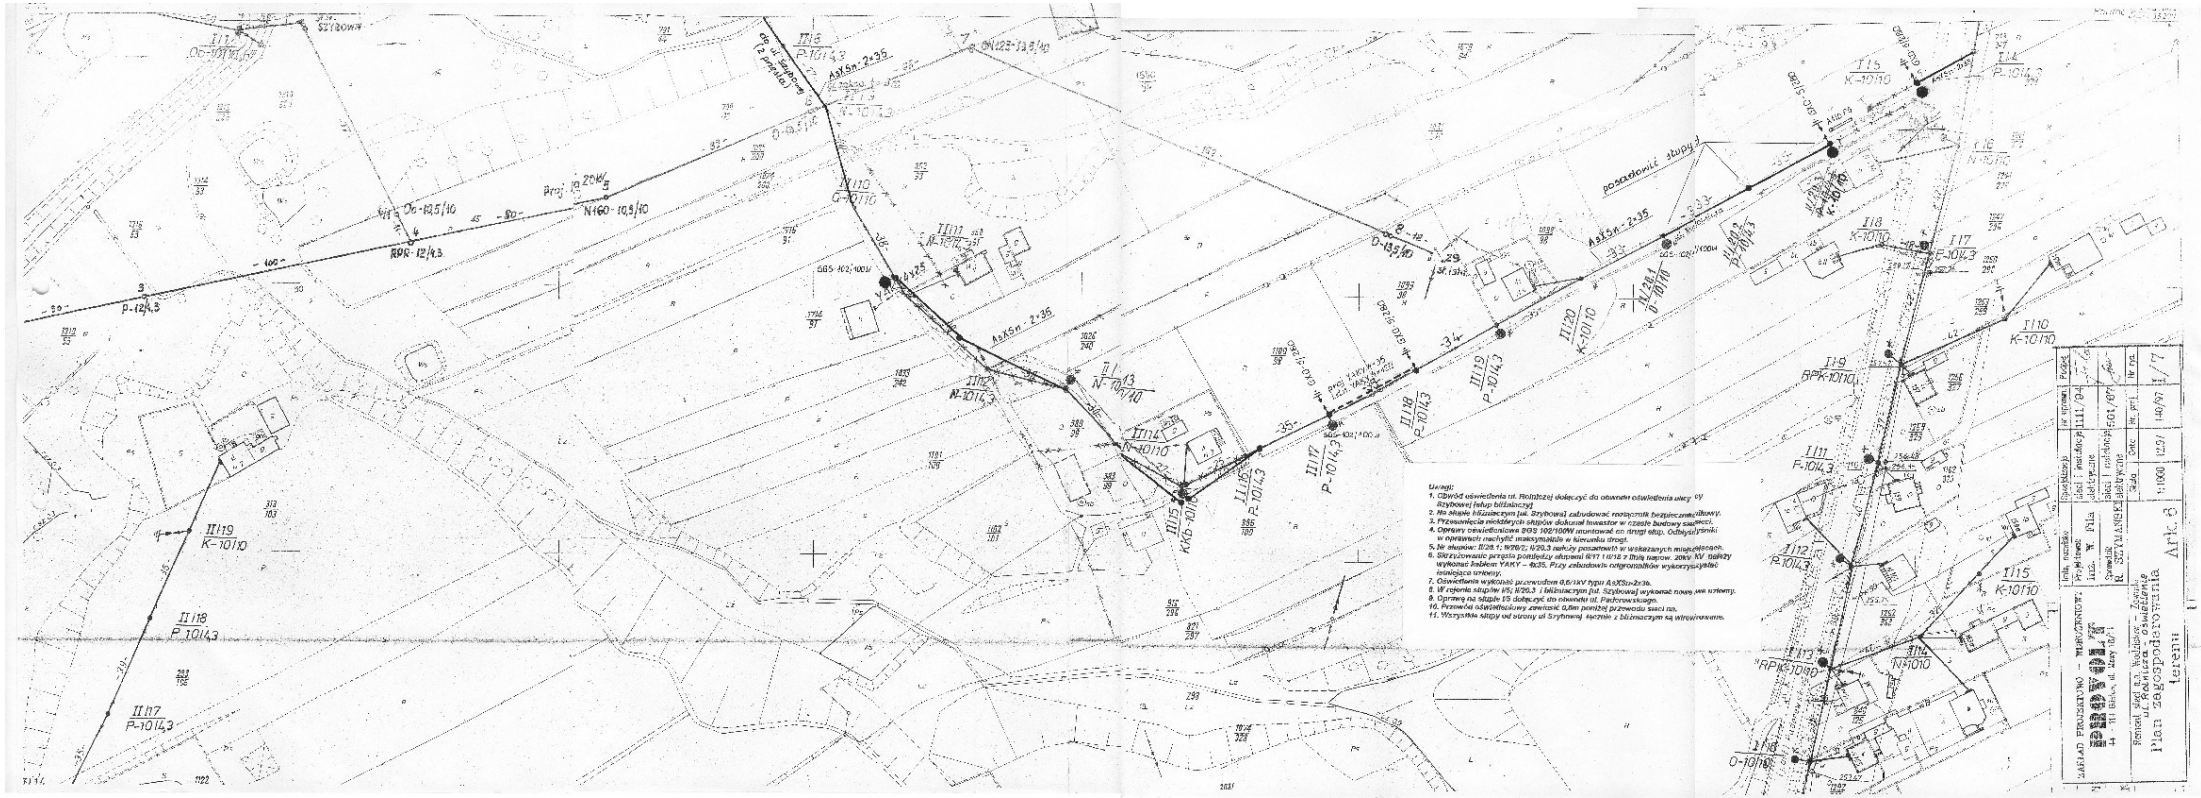

Uwagi:
1. Obwód oświetlenia ul. Rolniczej dołączyć do obwodu oświetlenia ulicy Szybowej (słup bliźniaczy)
2. Na słupie bliźniaczym (ul. Szybowa) zabudować rozłącznik bezpiecznikowy.
3. Przesunięcie niektórych słupów dokonał inwestor w czasie budowy sieci.
4. Oprawy oświetleniowe SGS 102/100W montować co drugi słup. Odbłyśniki w oprawach nachylić maksymalnie w kierunku drogi.
5. Nr słupów: II/28.1; II/28.2; II/28.3 należy posadowić w wskazanych miejscach.
6. Skrzyżowanie przęsła pomiędzy słupami II/17 i II/18 z linią napow. 20kV KV należy wykonać kablem YAKY – 4x35. Przy zabudowie odgromników wykorzystać istniejące uziomy.
7. Oświetlenie wykonać przewodem 0,6/1kV typu AsXSn-2x35.
8. W rejonie słupów II/5; II/26.3 i bliźniaczym (ul. Szybowa) wykonać nowe uziomy.
9. Oprawę na słupie I/5 dołączyć do obwodu ul. Paderewskiego.
10. Przewód oświetleniowy zawiesić 0,8m poniżej przewodu sieci na.
11. Wszystkie słupy od strony ul. Szybowej łącznie z bliźniaczym są wirowirowane.
Plan zagospodarowania terenu
Ark. 6