



ISTNIEJĄCA STACJA TRAFOWA
W066
SKRZYSZOWSKA-SAKANDRZOK
21/0,4kV 250kVA




Istniejąca sieć rozdzielcza napow. n.n.
AsXSn 4x25 L≈1km

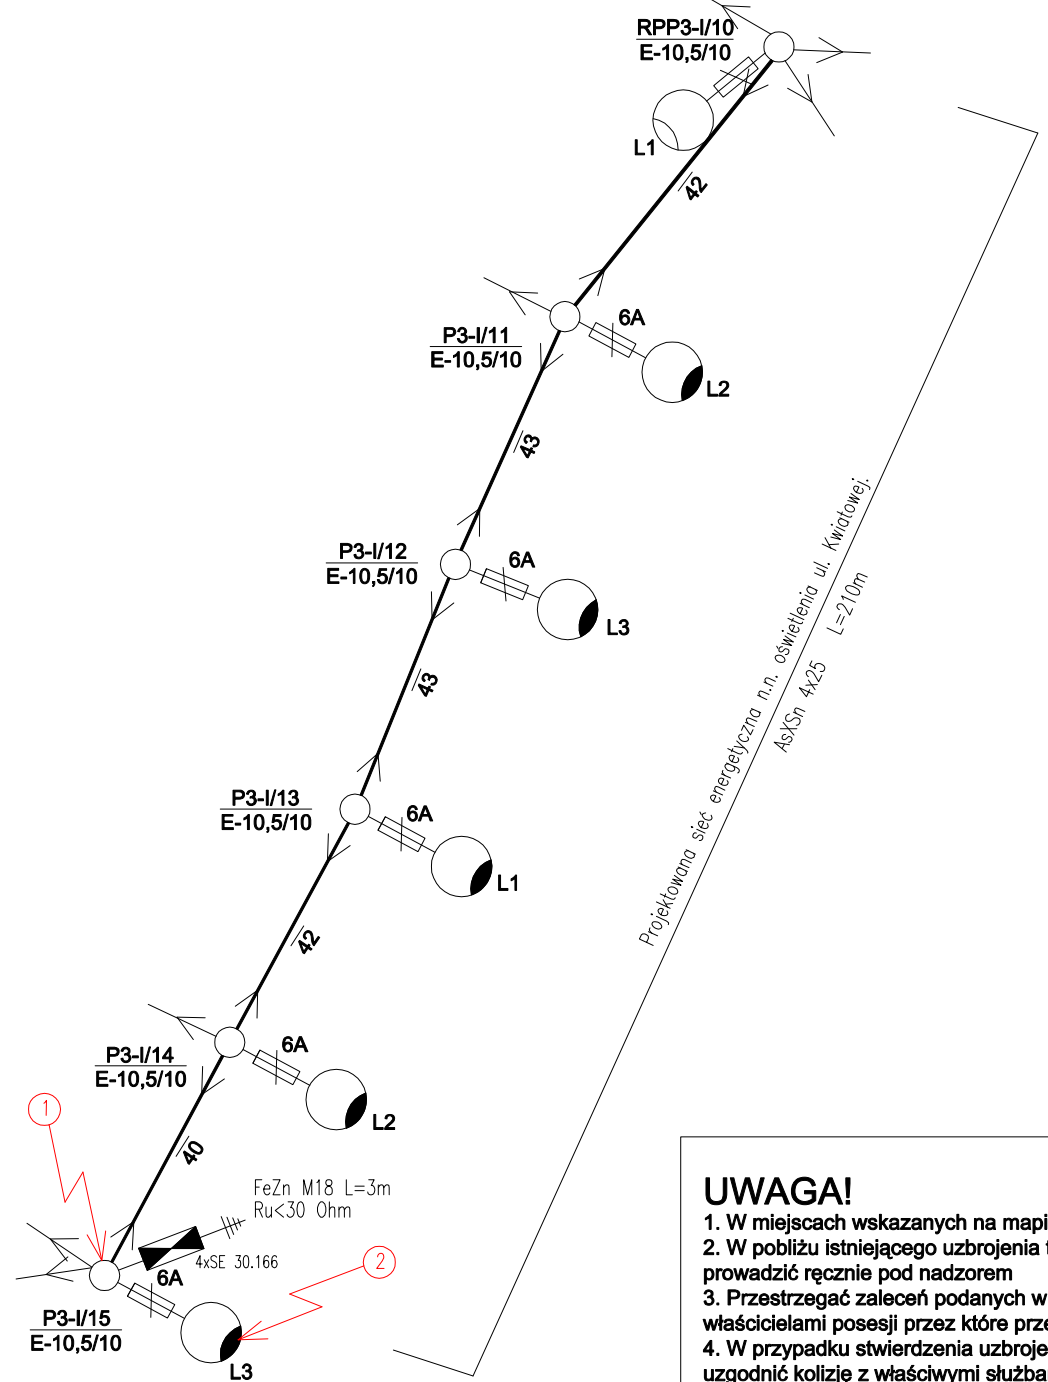

UWAGA!
1. W miejscach wskazanych na mapie kable osłonić w rurach ochronnych
2. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
3. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, ZUD i uzgodnieniach właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TNC
Pm=5x0,1=0,5kW
Pi=0,5kW

LEGENDA:

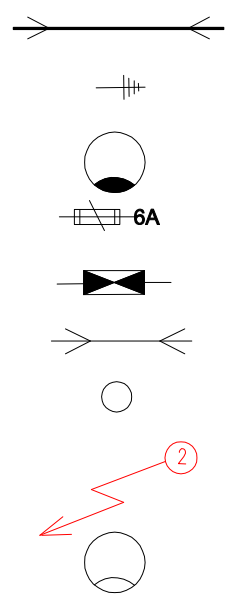

- projektowany przewód napowietrzny AsXSn 4x25
- projektowane uziemienie - sonda FeZn M20 L=3m
- projektowana oprawa oświetleniowa SGS 102/100W Malaga
- projektowana podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 6A
- projektowany ochronnik przepięciowy SE30.166
- istniejąca linia napowietrzna n.n.
- istniejący słup energetyczny n.n.
- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń
- istniejąca oprawa oświetleniowa

		44-335 Jastrzębie Z. ul. Graniczna 1 tel. (032) 47-30-563 kom. 0513-184-946 NIP: 633-152-64-37	
NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLANIA ULICY KWIATOWEJ		OPRACOWAŁ tech. bud. J. Biatecki	
RYSUNEK Schemat ideowy instalacji oświetlenia ulicy		PROJEKTANT inż. D. Biatecki upr. SLK/0940/PWOE/05	
INWESTOR	URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL., ul. BOGUMIŃSKA 4		
LOKALIZACJA	WODZISŁAW ŚL., UL. KWIATOWA	SKALA	
		2008.11	E-03
		DATA	NR RYS.